DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

S.I.V.U. DE B.I.S.

5, rue de l'Hôtel de Ville
65410 SARRANCOLIN

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET TRAVAUX ANNEXES

SUR LES COMMUNES DE BEYREDE-JUMET, ILHET ET SARRANCOLIN

		Maîtrise d'oeuvre	
Conduite d'opération	Coordonateur sécurité	Mandataire	Co-traitant
DDT DES HAUTES-PYRENEES Service Technique et Ingénierie Bureau Etudes pour Collectivités Locales 5, rue Lordat - BP1249 65013 TARBES Cedex TEL : 05.62.51.41.41	INGENIERIE CONSTRUCTION 1, rue Van Gogh 32000 AUCH TEL : 05.62.63.05.11 FAX : 05.62.63.36.19	BUREAU D'ETUDES A. ET P. DUMONS Antenne d'Etudes, Aménag. et Urbain 77, Allée de Brienne 31000 TOULOUSE TEL : 05.61.12.06.66 FAX : 05.61.12.06.27	SAFEGE INGENIEURS CONSEILS 239, route de St-Simon Bât C 31100 TOULOUSE TEL : 05.34.60.76.60 FAX : 05.34.60.77.02
		N° affaire : 178 VR 002	N° affaire : PA0196601

COMMUNE DE BEYREDE

PLAN DES RESEAUX DIVERS

Secteur 9 - Planche 5

TABLEAU DES MODIFICATIONS

Indice	Date	Emetteur	Vérifié par :	Objet
A	15/06/2011	J.Ducassé	F. Corretti%	ETABLISSEMENT DU PLAN DE RECOLEMENT
B	–	–	–	–
C	–	–	–	–
D	–	–	–	–

ENTREPRISE MANDATAIRE	ENTREPRISE CO-TRAITANTE	PHASE	DOE
SCAMA TRAVAUX PUBLICS 15, Route Nationale 69 31590 CAMBERNON TEL : 05.34.24.30.00 FAX : 05.34.24.30.01	E.H.T.P. 5, chemin de Moundran 31470 FONSORBES T: 05.62.14.74.90 F: 05.61.56.49.17	ECHELLE	1/200
		DATE	15/06/2011
		SECTEUR/PLANCHE	09/05

Phase	Commune	Emetteur	Spécialité	Nature du document	N° du document	Révision
DOE	BEY	GPT	RD	PLAN	9-5	A

Schéma des planches par secteur

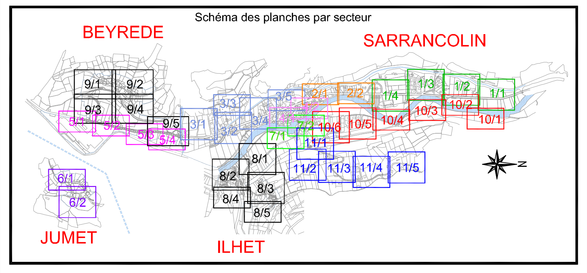

LEGENDE RESEAUX

Existant

- Réseau d'assainissement existant
- Rejet EU existant (repéré sur terrain ou suivant information des riverains)
- Assainissement autonome existant repéré
- Réseau AEP existant
- HTA HTA — Réseau électricité existant
- TEL TEL — Réseau Télécom existant

Projeté

- Caractéristiques du tronçon (sens d'écoulement, diamètre, nature, longueur, pente)
- Réseau EU gravitaire récolte (+ dénomination de la canalisation)
- Conduite de refoulement EU récolte
- Regard de visite EU Ø1000 intérieur
- Regard de visite EU Ø800 intérieur
- Numéro du regard
- Cote tampon récolte
- Cote fil eau amont
- Cote fil eau aval
- Profondeur maxi. du regard
- Regard de visite EU Ø600 intérieur
- Branchement EU PVC Ø150mm sur tabouret Ø315mm PVC
- Poste refoul. — Poste de refoulement sur réseau principal (Cf. détail sur plan particulier)
- Caractéristiques du tronçon (sens d'écoulement, diamètre, nature, longueur, pente)
- Réseau pluvial gravitaire récolte
- Regard de visite EP Ø1000 intérieur avec tampon grille fonte D400
- Regard de visite EP Ø1000 intérieur avec tampon plein fonte D400
- Regard de visite EP Ø800 intérieur avec tampon plein fonte D400
- Regard de visite EP Ø600 intérieur avec tampon grille fonte D400
- Numéro du regard
- Cote tampon récolte
- Cote fil eau amont
- Cote fil eau aval
- Profondeur maxi. du regard
- Regard de visite EP Ø600 intérieur
- Caniveau H50 avec grille fonte D400
- Caractéristiques de la canalisation (diamètre, nature)
- Réseau AEP récolé
- Vanne de sectionnement
- Ventouse
- Vidange
- Dispositif de branchement AEP sous bouche à clé
- Regard de visite EU Ø1000 intérieur

Divers

- Servitude de passage — Point particulier
- Zone d'assainissement collectif
- Bord de cours d'eau

LEGENDE RESEAUX SECS

Projeté

- Coffret électrique fluvial coupure
- Coffret électrique alarmé
- Candélabre
- Gaine TPC Ø 110 mm
- Gaine TPC Ø 90 mm
- Gaine TPC Ø 63 mm
- L0T — Chambre L0T
- L1C — Chambre L1C
- L2C — Chambre L2C
- Gaine PVC Ø 42/45 mm
- Gaine PVC Ø 26/28 mm

NB: Les branchements désc. et PT seront prélevés en limite de propriétés
Les fourreaux seront remontés de 1 ml par rapport au terrain naturel et obturés par du scotch

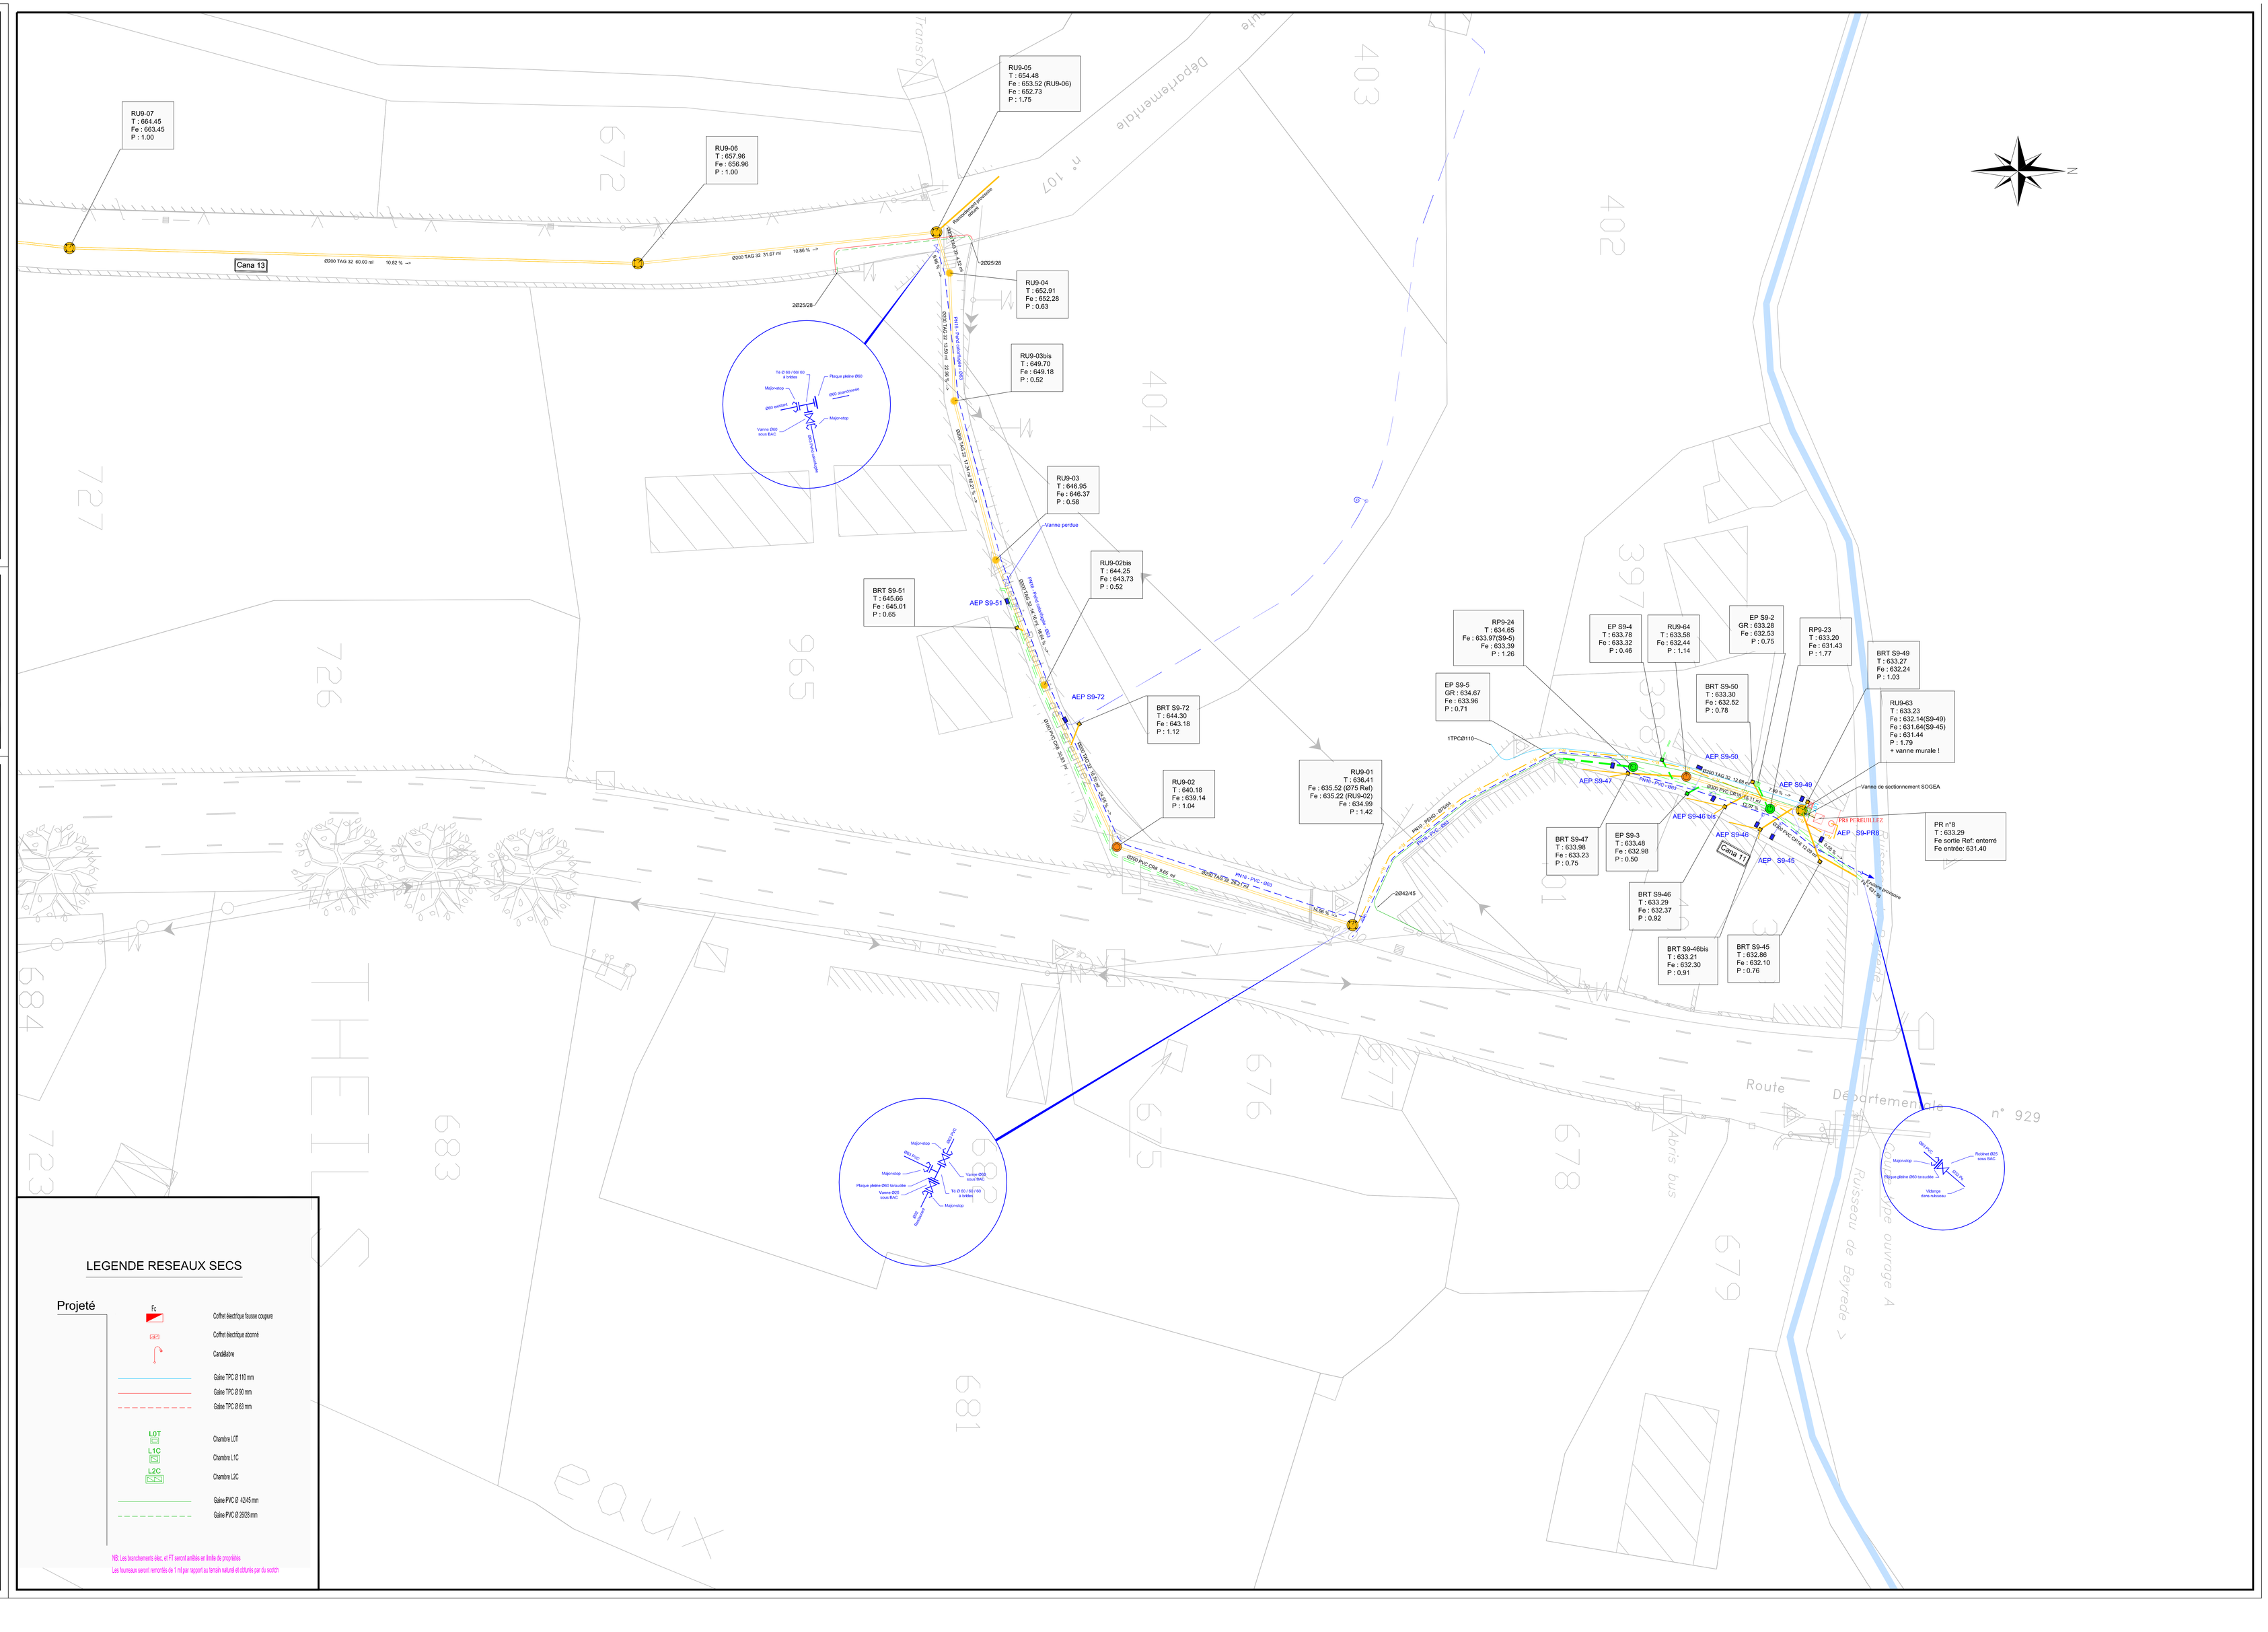
RU9-07
T : 664.45
Fe : 663.45
P : 1.00
RU9-06
T : 657.96
Fe : 656.96
P : 1.00
RU9-05
T : 654.48
Fe : 653.52 (RU9-06)
Fe : 652.73
P : 1.75
Cana 13
Ø200 TAG 32 60.00 ml 10.82 %
Ø200 TAG 32 31.67 ml 10.86 %
2025/28
RU9-04
T : 652.91
Fe : 652.28
P : 0.63
RU9-03bis
T : 649.70
Fe : 649.18
P : 0.52
RU9-03
T : 646.99
Fe : 646.37
P : 0.58
Vanne perdue
RU9-02bis
T : 644.25
Fe : 643.73
P : 0.52
BRT S9-51
T : 645.66
Fe : 645.01
P : 0.65
AEP S9-51
AEP S9-72
BRT S9-72
T : 644.30
Fe : 643.18
P : 1.12
RU9-02
T : 640.18
Fe : 639.14
P : 1.04
RU9-01
T : 636.41
Fe : 635.52 (875 Ref)
Fe : 635.22 (RU9-02)
Fe : 634.99
P : 1.42
2042/45
RP9-24
T : 634.65
Fe : 633.97(S9-5)
Fe : 633.39
P : 1.26
EP S9-5
GR : 634.67
Fe : 633.96
P : 0,71
1TPC0110
EP S9-4
T : 633.78
Fe : 633.32
P : 0.46
RU9-64
T : 633.56
Fe : 632.44
P : 1.14
EP S9-2
GR : 633.28
Fe : 632.53
P : 0,75
RP9-23
T : 633.20
Fe : 631.43
P : 1.77
BRT S9-49
T : 633.27
Fe : 632.24
P : 1.03
BRT S9-50
T : 633.30
Fe : 632.52
P : 0.78
RU9-63
T : 633.23
Fe : 632.14(S9-49)
Fe : 631.64(S9-45)
P : 1.79
+ vanne murale !
Vanne de sectionnement SOGEA
AEP S9-50
AEP S9-47
AEP S9-46 bis
AEP S9-49
AEP S9-48
AEP S9-PR8
AEP S9-45
Cana 11
BRT S9-47
T : 633.98
Fe : 633.23
P : 0,75
EP S9-3
T : 633.48
Fe : 632.98
P : 0.50
BRT S9-46
T : 633.29
Fe : 632.37
P : 0.92
BRT S9-46bis
T : 633.21
Fe : 632.30
P : 0,91
BRT S9-45
T : 632.86
Fe : 632.10
P : 0.76
PR n°8
T : 633.29
Fe sortie Réf. enterré
Fe entrée: 631,40
Route Départementale n° 929
Ruisseau de Bergès
Ø200 TAG 32 12.65 m
Ø200 PVC CR8 5.00 %
PVC PVC Ø200
PVC PVC Ø160
PE100 Ø63
PE100 Ø90
PE100 Ø110
PE100 Ø160
PE100 Ø225
PE100 Ø250
PE100 Ø315
PE100 Ø400
PE100 Ø500
PE100 Ø630
PE100 Ø710
PE100 Ø800
PE100 Ø900
PE100 Ø1000
PE100 Ø1200
PE100 Ø1400
PE100 Ø1600
PE100 Ø1800
PE100 Ø2000
PE100 Ø2200
PE100 Ø2400
PE100 Ø2500
PE100 Ø2600
PE100 Ø2800
PE100 Ø3000
PE100 Ø3200
PE100 Ø3400
PE100 Ø3600
PE100 Ø3800
PE100 Ø4000
PE100 Ø4200
PE100 Ø4400
PE100 Ø4600
PE100 Ø4800
PE100 Ø5000
PE100 Ø5200
PE100 Ø5400
PE100 Ø5600
PE100 Ø5800
PE100 Ø6000
PE100 Ø6200
PE100 Ø6400
PE100